

Dossiê fotográfico
Caso FLUARIX
mar 2006


1 / 2

FOTO 1:



- Embalagem contendo 12 seringas pré-enchidas de 0,5 ml acondicionadas, sem cartucho, em caixas de isopor de 650 ml, com etiqueta identificando o produto. Não há identificação do número de lote e validade.

FOTO 2:

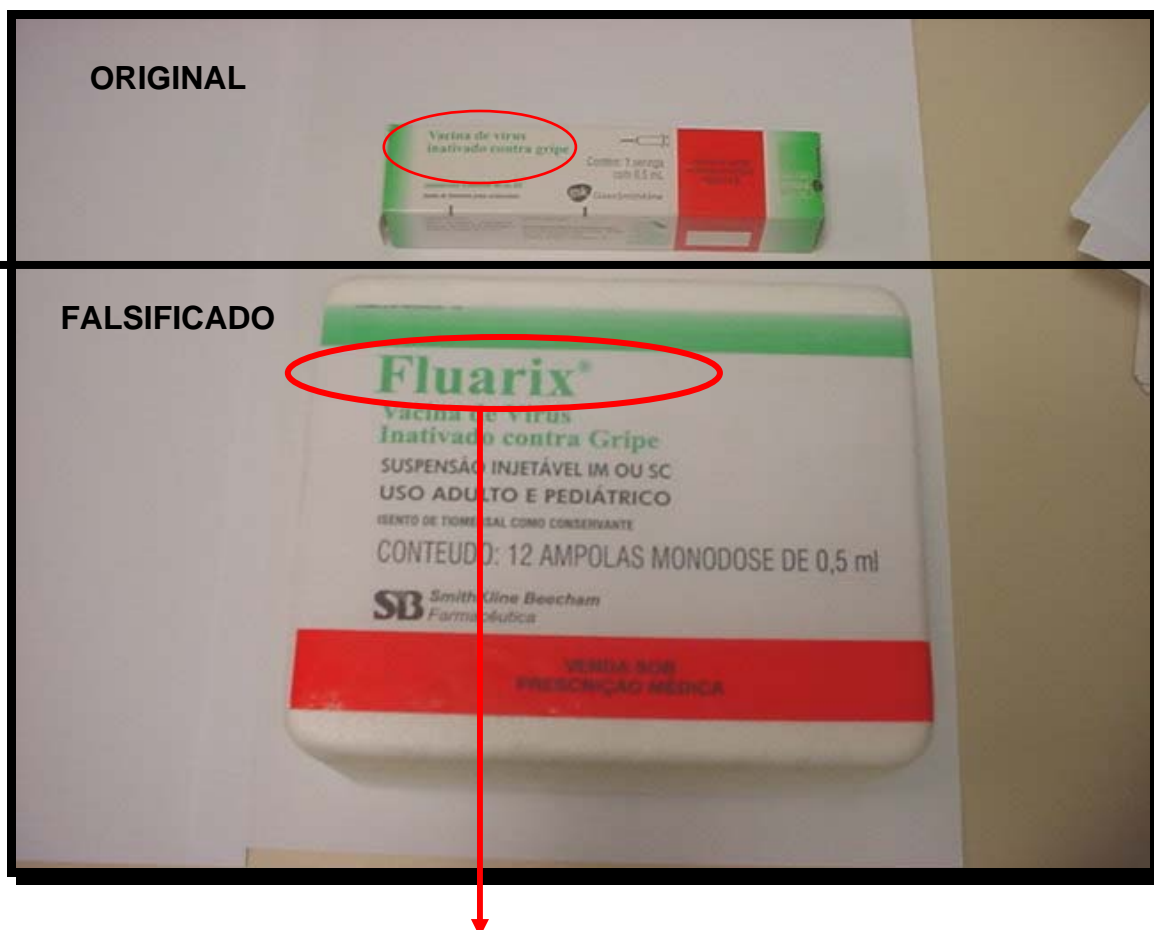

- Com a marca Fluarix®, contrariando a determinação da ANVISA.

FOTO 3:



- Com o logo antigo - SB.

FOTO 4:

ORIGINAL




FALSIFICADO



- Não indica a cepa utilizada na fabricação do produto.



FOTO 5:

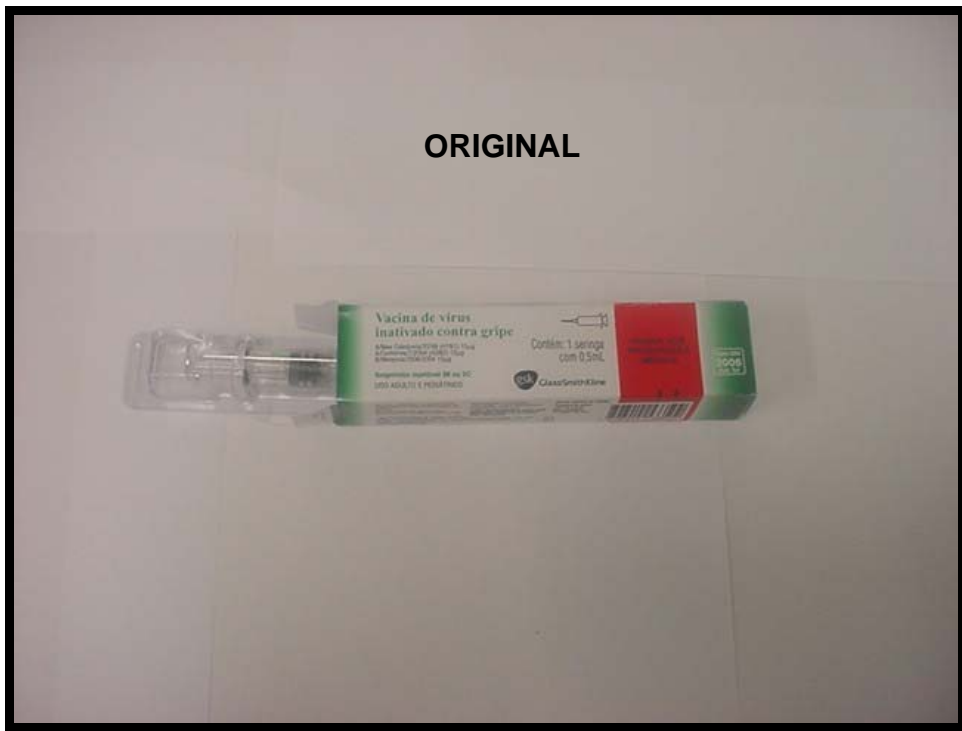

- Embalagem contendo 12 seringas pré-enchidas.

Dossiê fotográfico
Caso FLUARIX
mar 2006


FOTO 6:

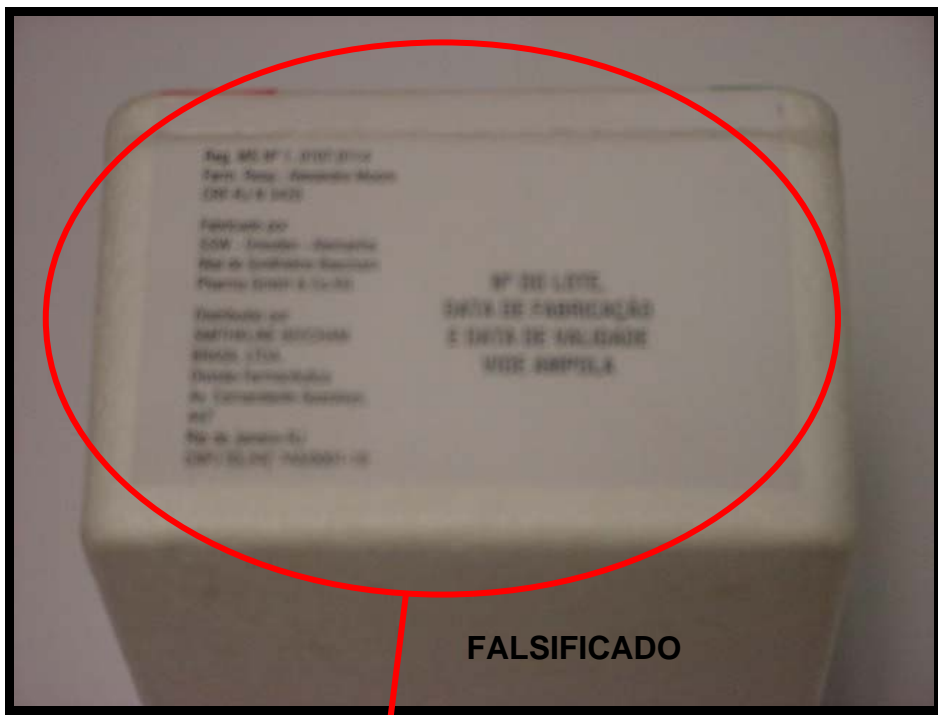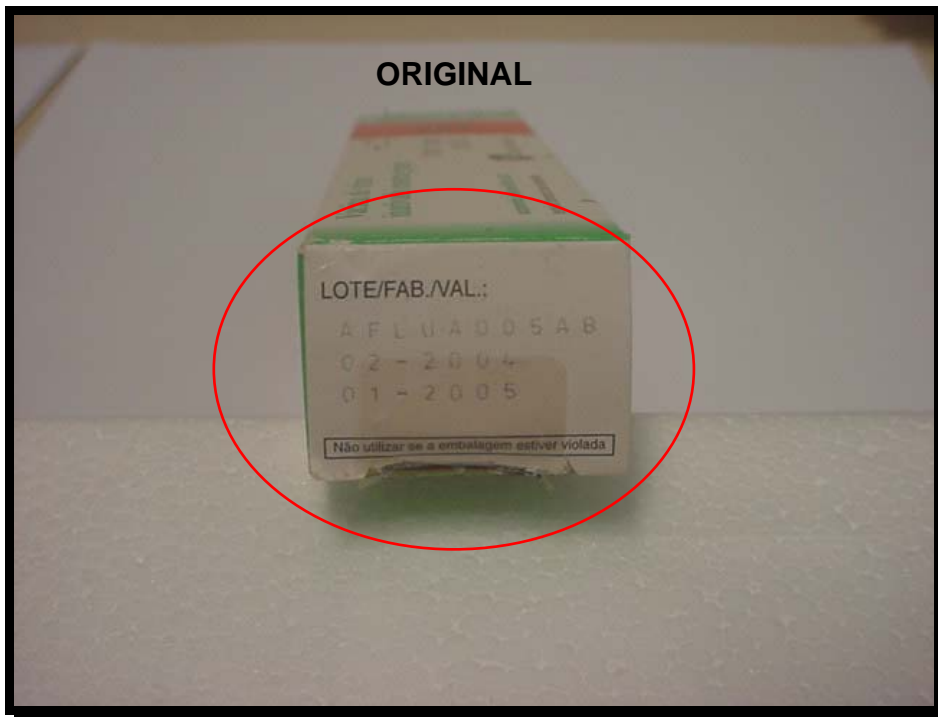


- Não informa o número do lote, data de fabricação e data de validade.

FOTO 7:

ORIGINAL

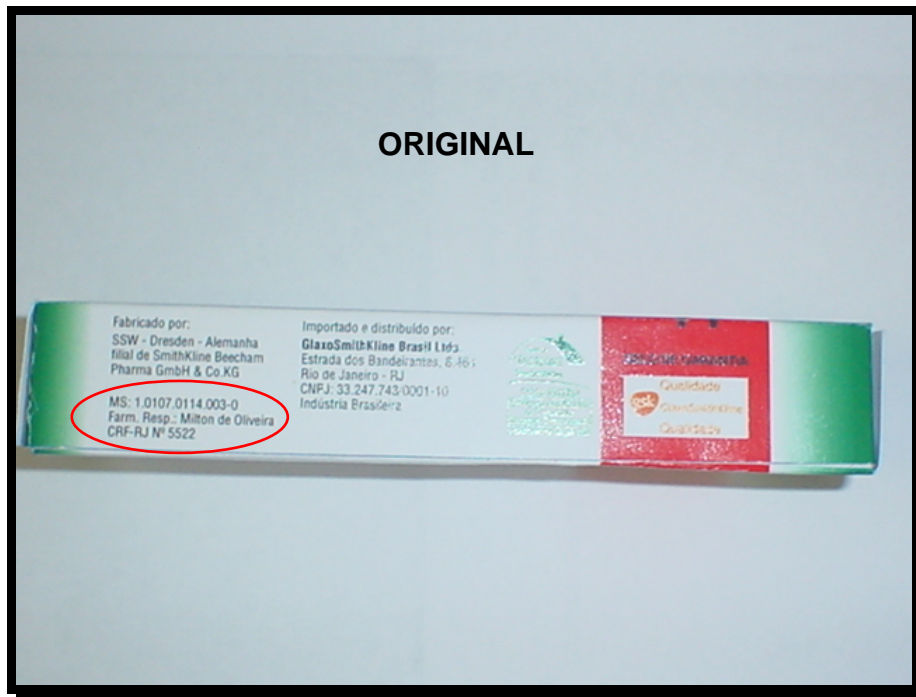


FALSIFICADO

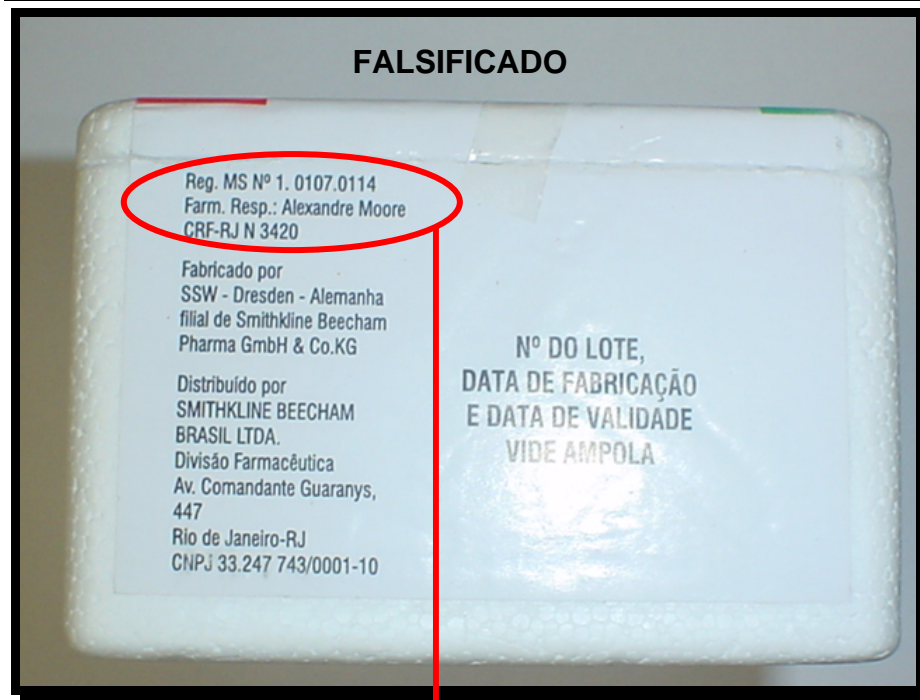


- **Farmacêutico responsável: Alexandre Moore.**

FOTO 8:

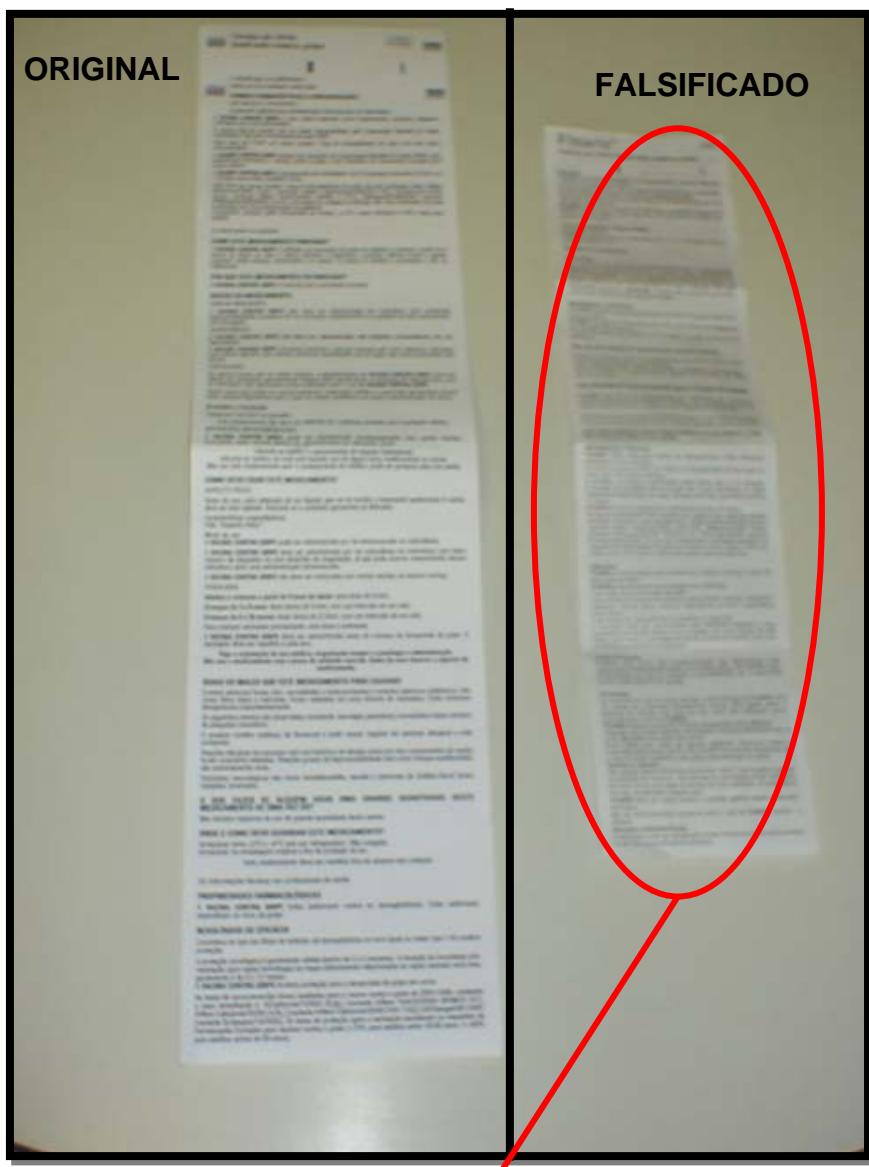

- Com dimensional menor de 80 x 310 mm.

FOTO 9:

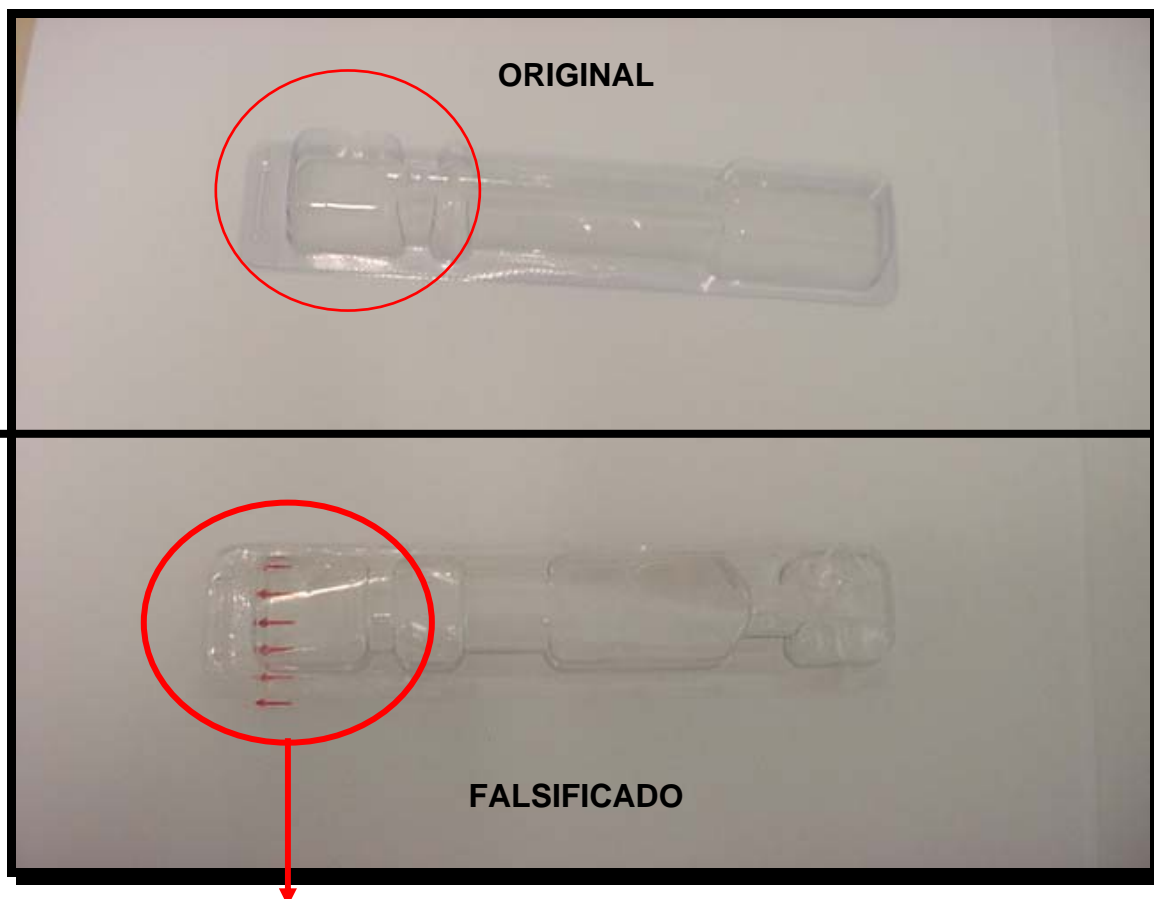

- Apresenta setas vermelhas indicando local de abertura
- Material mais flexível que o original
- Formato diferente do original